

# CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO


Nr 18/17194-1447 S

Bellaterra, 17 de mayo de 2018

## SUPRADECK

Camí Can Curet, s/n  
08224 - TERRASSA ( Barcelona )

## TARIMA SINTÉTICA EXTERIOR

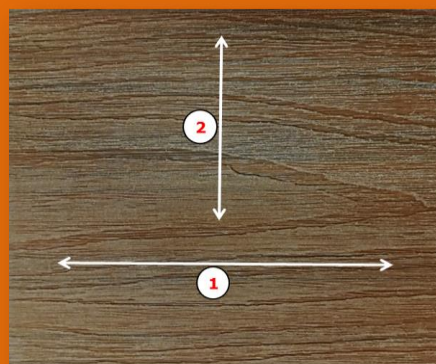

### Ensayo solicitado y resumen de resultados:

**Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir ( USRV ).**

- UNE-ENV 12633:2003, Anexo A

- Código Técnico de la Edificación, Sección SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 16 de mayo de 2018.

**1** en sentido  
LONGITUDINAL DE LA LAMA

**Valor USRV de la muestra: 57**  
**Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 3**

**2** en sentido  
TRANSVERSAL DE LA LAMA

**Valor USRV de la muestra: 58**  
**Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 3**

Responsable de Materiales de Construcción.  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Técnico Responsable  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 18/17194-1447  
Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en Applus+LGAI y ensayado según las indicaciones que se presentan.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@applus.com](mailto:satisfaccion.cliente@applus.com).